


V/V43/1  
8. 11. 1951

Zeichn.-Nr.  
**3240a**  
Gez.: 26.5.50  
Klippm.  
Sepr.:

Zentrallaboratorium  
der Generalintendant des Rundfunks

# Abhör-Verstärker V 43

Spannungswerte: siehe Tabelle 3240/1  
A. 18. geänd. 3. 9. 51 440u  
Pos 16 geänd. 8. 11. 51 444u geänd. 7. 12. 50 480u

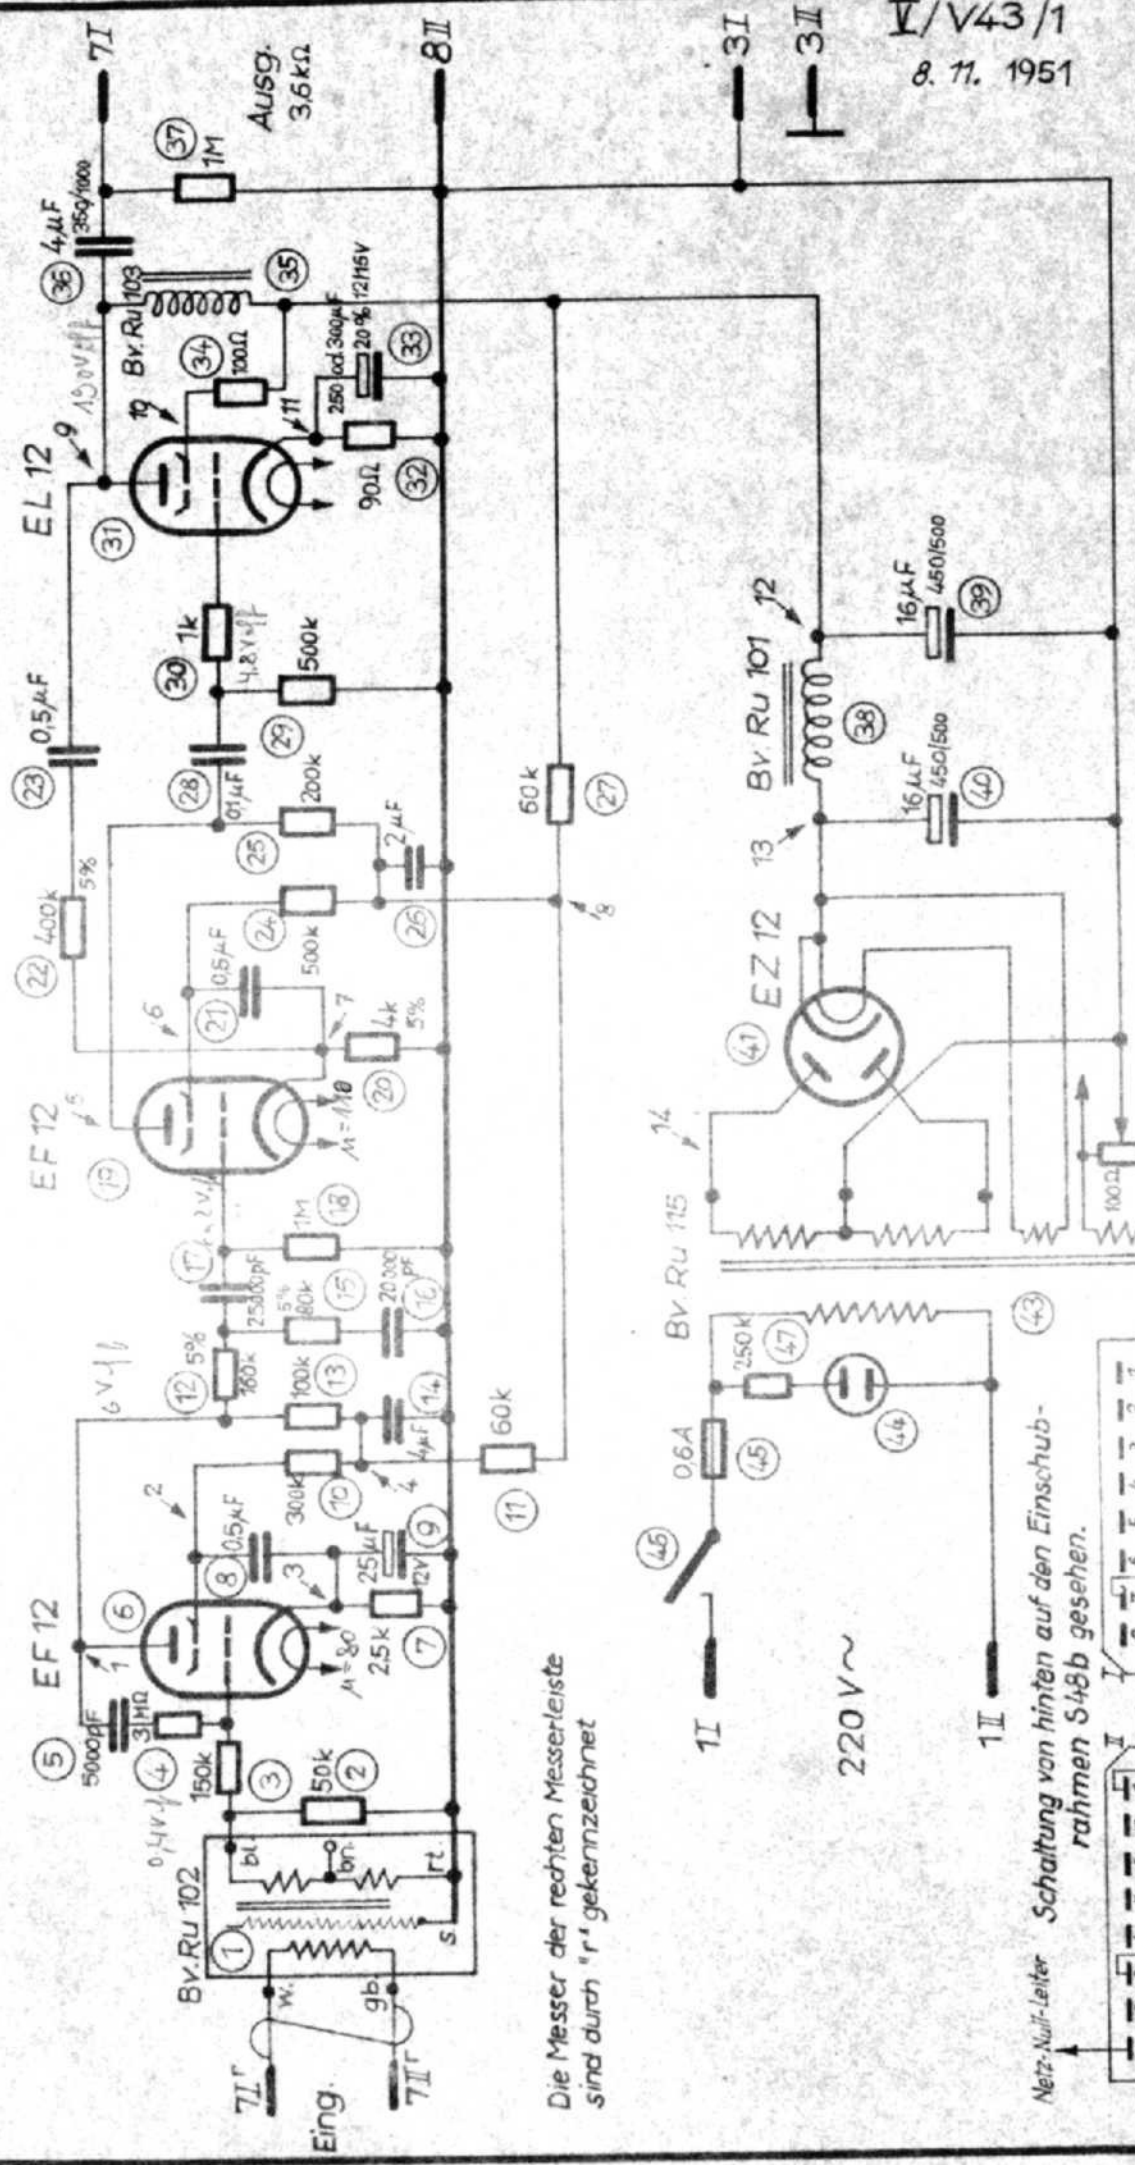

Die Messer der rechten Messerleiste sind durch "r" gekennzeichnet

Netz-Null-Leiter Schaltung von hinten auf den Einschubrahmen S48b gesehen.

